


Regelquerschnitt:
 Neubau SW-Kanal mit Pumpenschacht-/Druckleitung,
 RW-Kanal, Trinkwasserleitung u. Straßenbaurestflächen in
 der "Straße der Einheit" in Breitenworbis → INV 2015

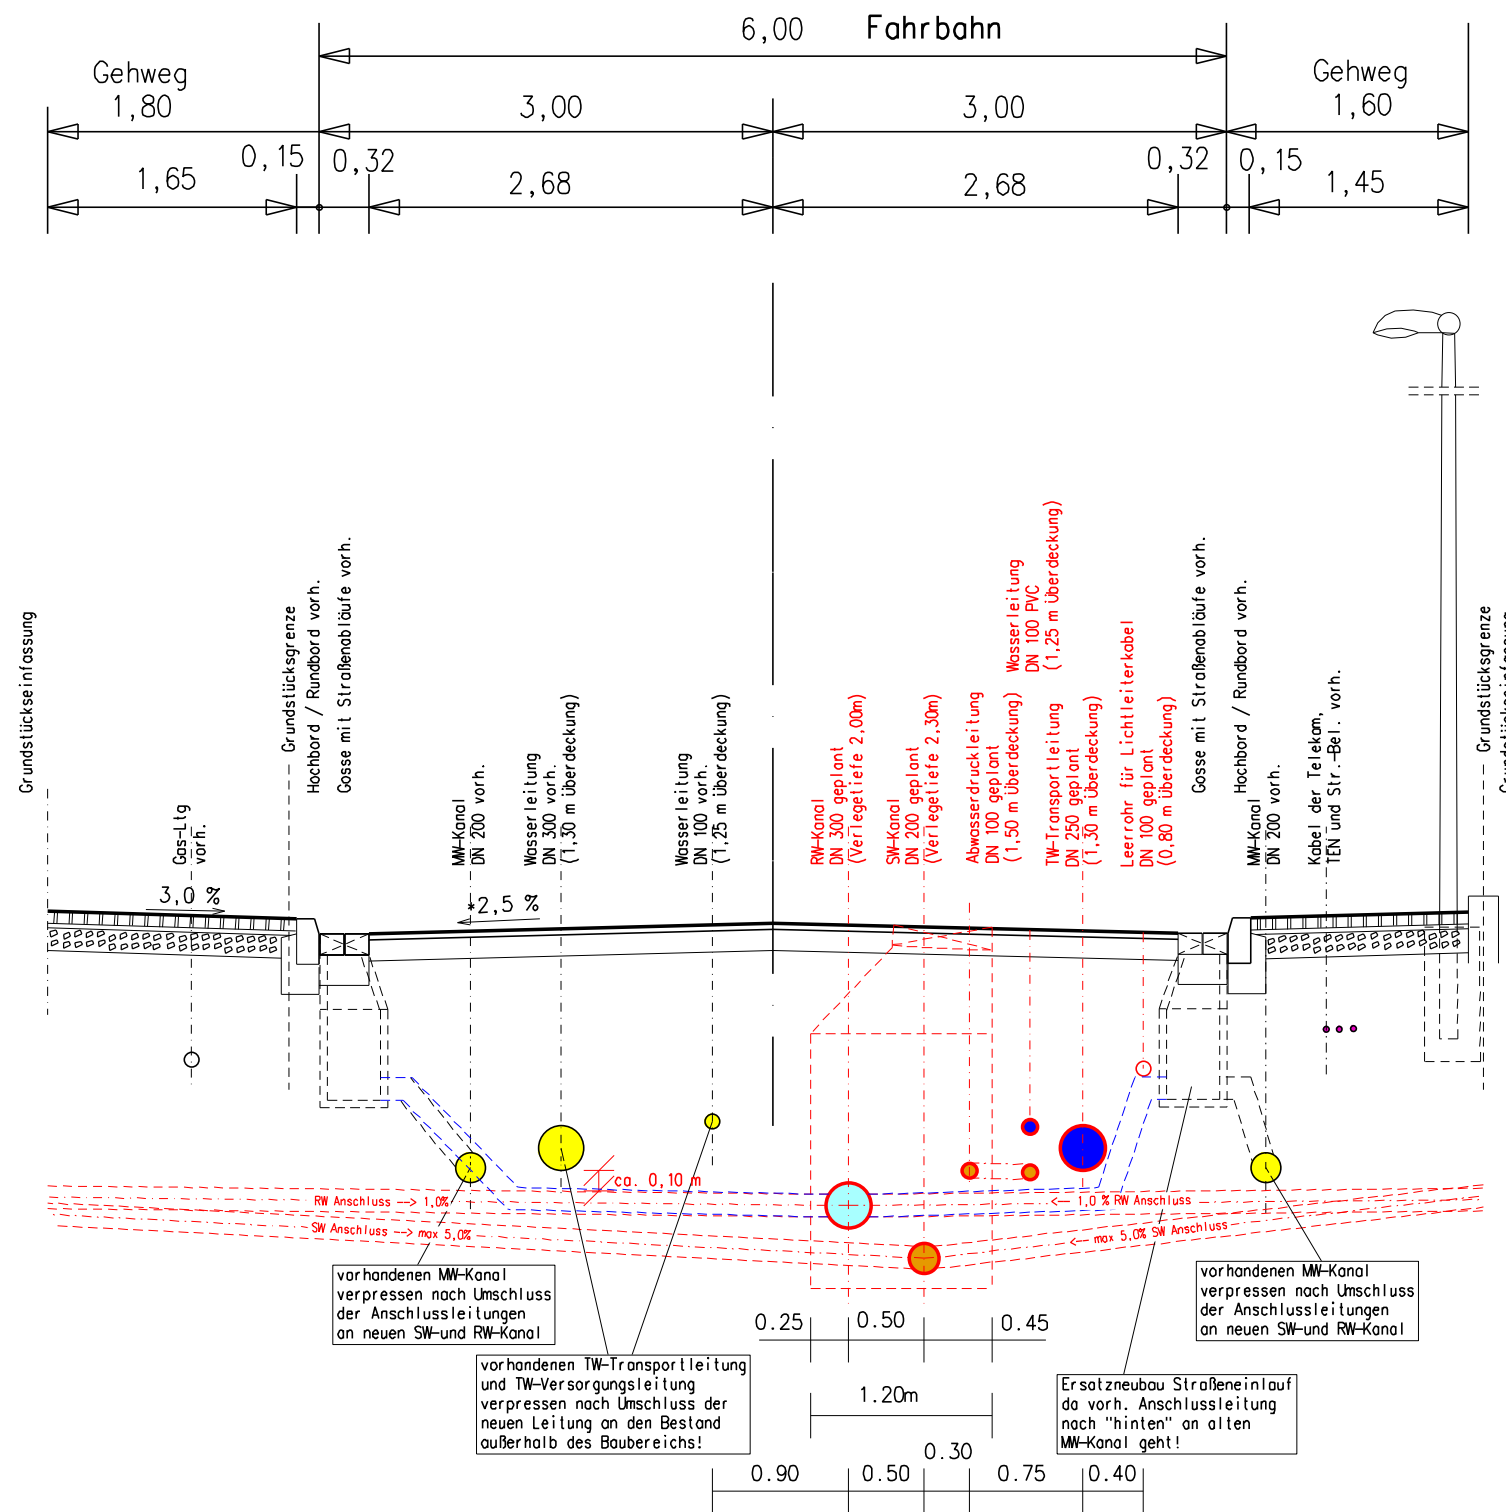

Die Abstände der einzelnen Medienleitungen entsprechen teilweise nicht den Forderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 400-1. Die hier dargestellte mögliche Leitungsverlegung ist durch den WAZ Eichsfelder Kessel als Auftraggeber zu prüfen und zur weiteren Bearbeitung zu bestätigen.

ibh Ingenieurbüro Hesse
 Ingenieurbüro für Bauwesen
 Dipl.-Ing. (FH) Dieter Hesse
 Bauvorlageberechtigter und
 Beratender Ingenieur (BI)
 IK Thüringen 0190-94-BV

37355 Niederorschel
 Siedlung 9
 Telefon: 036076 / 41135
 Telefax: 036076 / 41136
 E-Mail: d.hesse@ibh-ndo.de

	DATUM:	NAME:	Blattgröße	L = 420 mm	B = 297 mm	m2 = 0,125
bearbeitet	03.02.2016	S. Apel	Projekt Nr.	AZ:ENT-0512	Datei	R-quer-03022016
geprüft			Plotdatei		Ausschnitt	001
Lagebezug: PD 83		Höhenbezug:NHN		Vervielfältigung und Weitergabe ist nicht gestattet.		

1.	Aenderung: Neuplanung TW-Versorgungsleitung DN 100 PVC	03.02.2016	S. Apel
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSENTWURF

WAZ Eichsfelder - Kessel * Tel. 036076/569-0
 Breitenworbiser Straße * 37355 Niederorschel

Unterlage: 6
 Blatt Nr.: 1A
 Reg. Nr.:

geprüft: Datum Zeichen

Regelquerschnitt
 Maßstab: 1 : 50

geprüft WAZ Eichsfelder Kessel: _____ zur Bauausführung freigegeben: _____

Niederorschel, den